



# SCHEMAT GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PG3

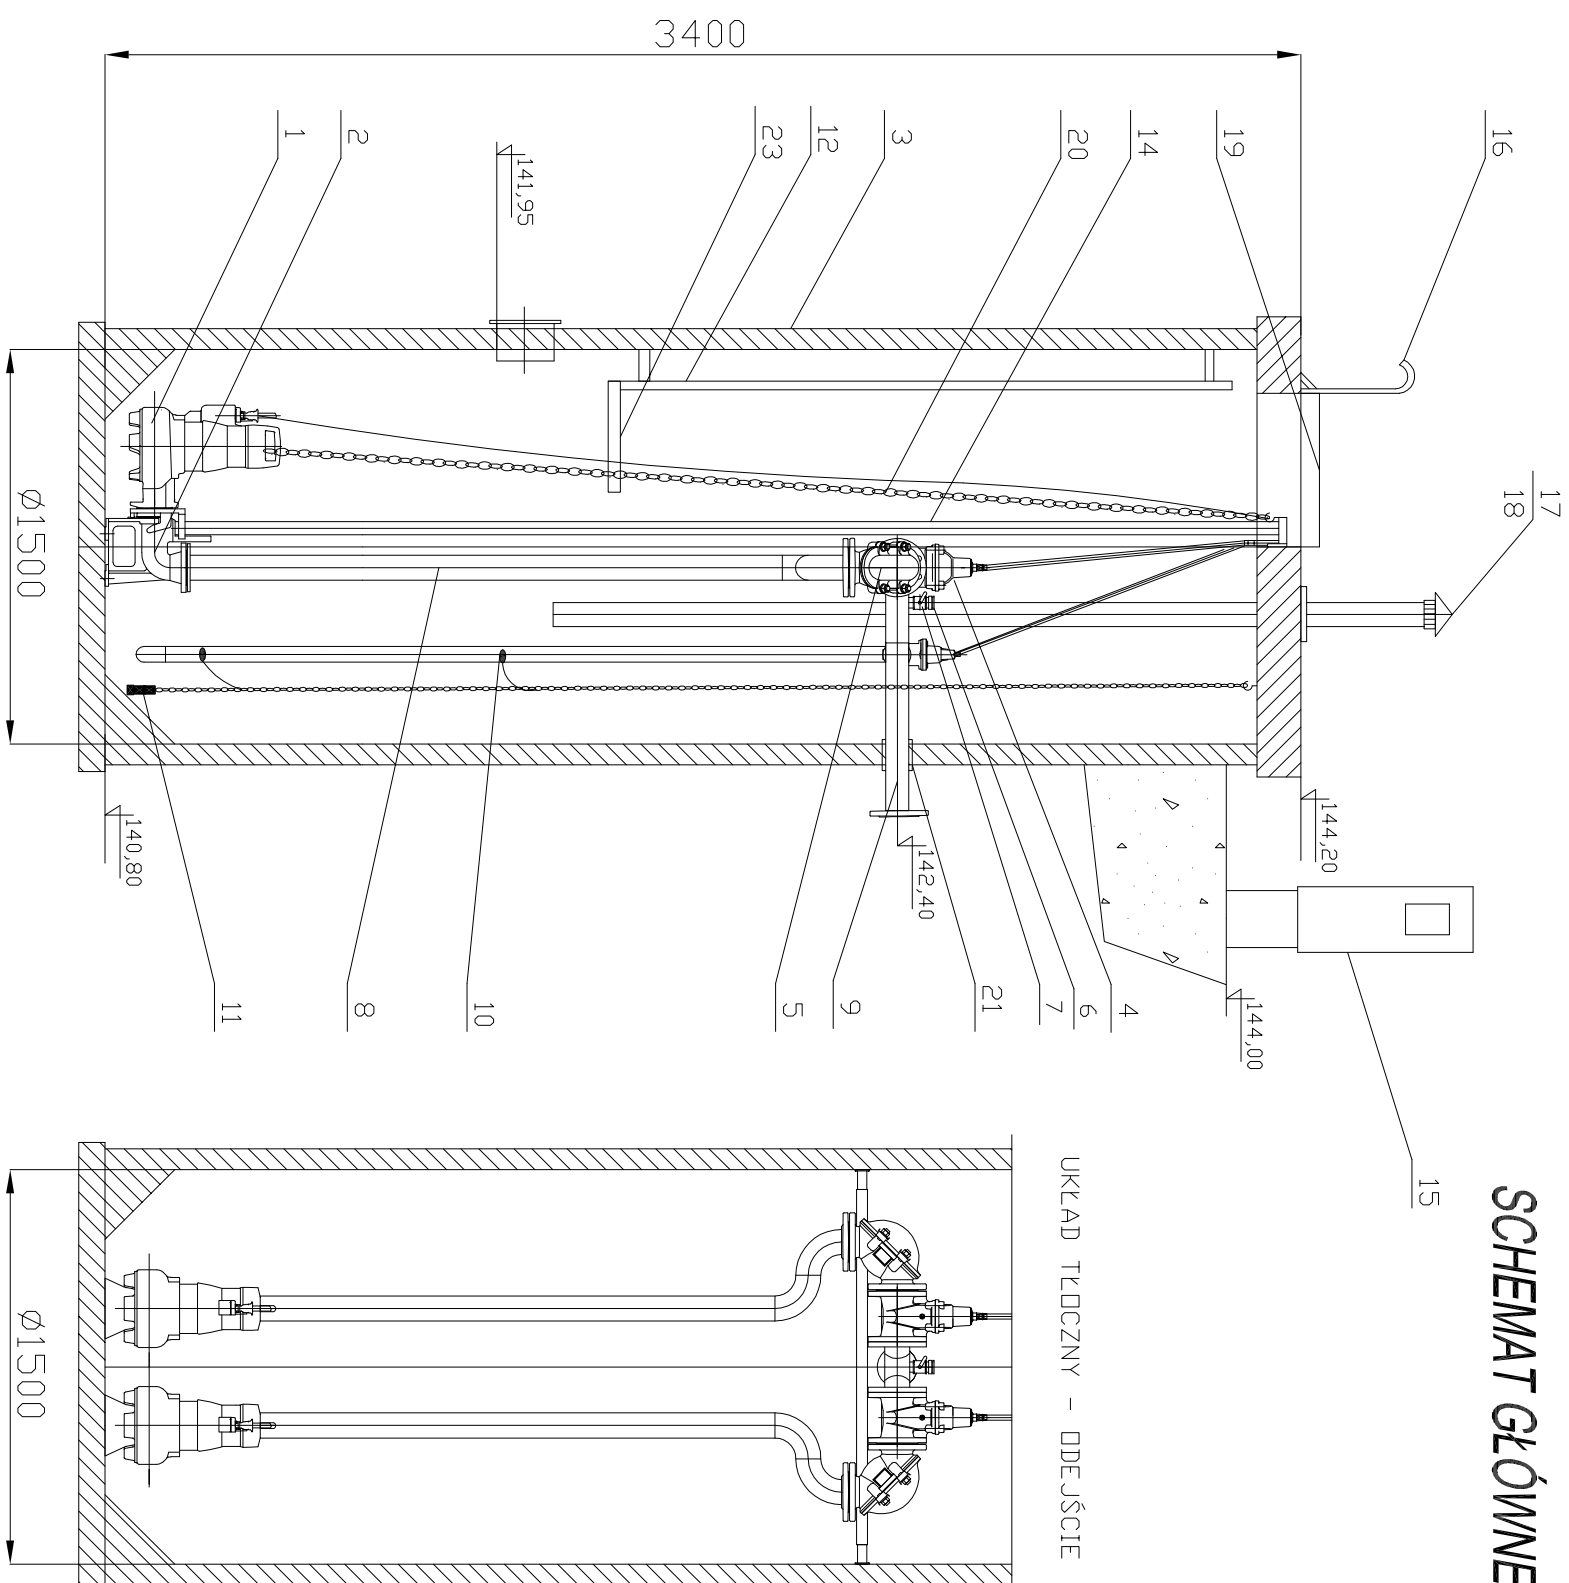

|    |                                    |       |                 |
|----|------------------------------------|-------|-----------------|
| 24 | Obieg płuczający z zasuwą DN50     | 1     |                 |
| 23 | Podest obsługowy                   | 1     | stal nierdzewna |
| 22 | Belka wsporcza (regulowana)        | 1     | stal nierdzewna |
| 21 | Uszczelnienie łączuchowe DN80      | 1     |                 |
| 20 | Łączuch                            | 2     | stal nierdzewna |
| 19 | Właz wejściowy                     | 1     | stal nierdzewna |
| 18 | Biofiltr kominkowy DN100           | 1     | stal nierdzewna |
| 17 | Kominiek wentylacyjny DN100        | 1     | stal nierdzewna |
| 16 | Porecz                             | 1     | stal nierdzewna |
| 15 | Szafa sterownicza                  | 1     |                 |
| 14 | Prowadnice rurowe                  | 2     | stal nierdzewna |
| 13 | Króciec napływowy                  | 1     | PVC200          |
| 12 | Drabinka                           | 1     | stal nierdzewna |
| 11 | Sonda hydrostatyczna               | 1     |                 |
| 10 | Wylącznik pływakowy                | 2     |                 |
| 9  | Króciec tłoczny DN80               | 1     | stal nierdzewna |
| 8  | Układ tłoczny DN80                 | 1     | stal nierdzewna |
| 7  | Zawór kulowy DN50                  | 1     |                 |
| 6  | Nasada płuczająca T52              | 1     |                 |
| 5  | Zawór zwrotny kolanowy DN80        | 2     | żeliwo          |
| 4  | Zasuwa klinowa DN80                | 2     | żeliwo          |
| 3  | Zbiornik                           | 1     | Poliuretan      |
| 2  | Kolano stopowe DN80                | 2     | żeliwo          |
| 1  | Pompa zatapialna XFP-8IE-VX-PE70/2 | 2     |                 |
| LP | Nazwa                              | Ilość | Materiał        |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  | <b>PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski</b><br>14-200 ILKAWA, ul.Ostródzka 53, tel/foax(0-89)648-71-51<br><a href="http://www.ineko.pl">http://www.ineko.pl</a> , e-moi: biuro@ineko.pl |  |
| <b>OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYTĄCZAMI</b><br><b>ADRES: Jelen, Gmina Liżbark, 13-230 Liżbark</b><br><b>INWESTOR: Gmina Liżbark, ul. Sqdowa 21, 13-230 Liżbark</b> |  |  |  | <b>NR RYSUNKU</b>   |  |
| <b>TEMAT: SCHEMAT GŁOWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – PG3</b>  |  |  |  | <b>21</b>   |  |
| <b>PROJEKTOWAŁ</b><br>inż. Jerzy Kujawski   | <b>OPRACOWAŁ</b><br>mgr inż. Katarzyna Cap | <b>KREŚLIŁ</b><br>mgr inż. Katarzyna Cap | <b>SPRAWDZIŁ</b><br>mgr inż. Ołaf Kujawski | <b>PODZIAŁKA</b><br>_   |  |
| inż. 220/02/0c, 74/92/0c, 79/92/0c  | ---  | ---                                      | MM/0001/PMOS/09                            | <b>DATA</b><br>kwiecień 2016r.  |  |